

Wymagania do instalacji podnośników z serii HYMAX S ORAZ SMART LIFT

	X	Y	A	B	C	E
2.28 SL	1600	3150	200	100	2950	200
2.30 SL	1600	3000	200	100	2800	200
2.30 SL DT	1600	3100	200	100	2900	200
2.30 SL m.m.■	1600	3300	200	100	3100	200
2.32 SL / SL-T	1600	3050	200	120	2810	200
2.32 SL MB	1600	3150	200	120	2910	200
2.32 SL m.m.■	1600	3300	200	120	3060	200
2.35 SL / SL m.m.■	1600	3350	200	120	3110	200
2.40 SL / SL m.m.■	1600	3350	200	120	3110	200
2.50 SL / SL II	1350	3750	250	425	3530	250
≤	1350	3500	250	425	3280	250

* wymiary podane w milimetrach (mm)


Podane wymagania są wartościami minimalnymi.
Przy wykonaniu fundamentu należy również wziąć pod uwagę indywidualne warunki w miejscu montażu np. rodzaj i wilgotność gruntu.

W nietypowych sytuacjach projekt musi zostać wykonany indywidualnie na zlecenie użytkownika przez uprawnionego projektanta.



Zasilanie elektryczne doprowadzone do miejsca kolumny sterującej:

- Napięcie 400 V / 50Hz
- Przewód zasilający 5x2,5mm²
- Zabezpieczenie zewnętrzne C16

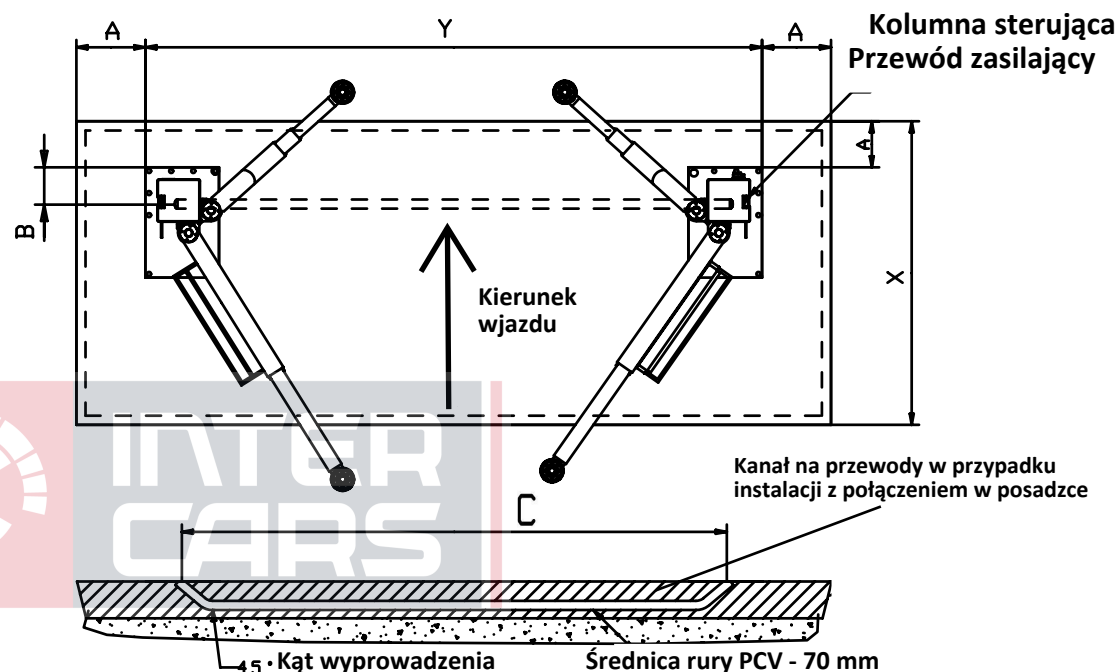

Klasa twardości fundamentu minimum C20/25 Beton gładki

Grubość minimalna jednolitego fundamentu - 200 mm